


TABLICA KUCHNI TA
Moc zainstalowana Pzi=28,1kW
Moc zapotrzebowana Pzp=10,3kW

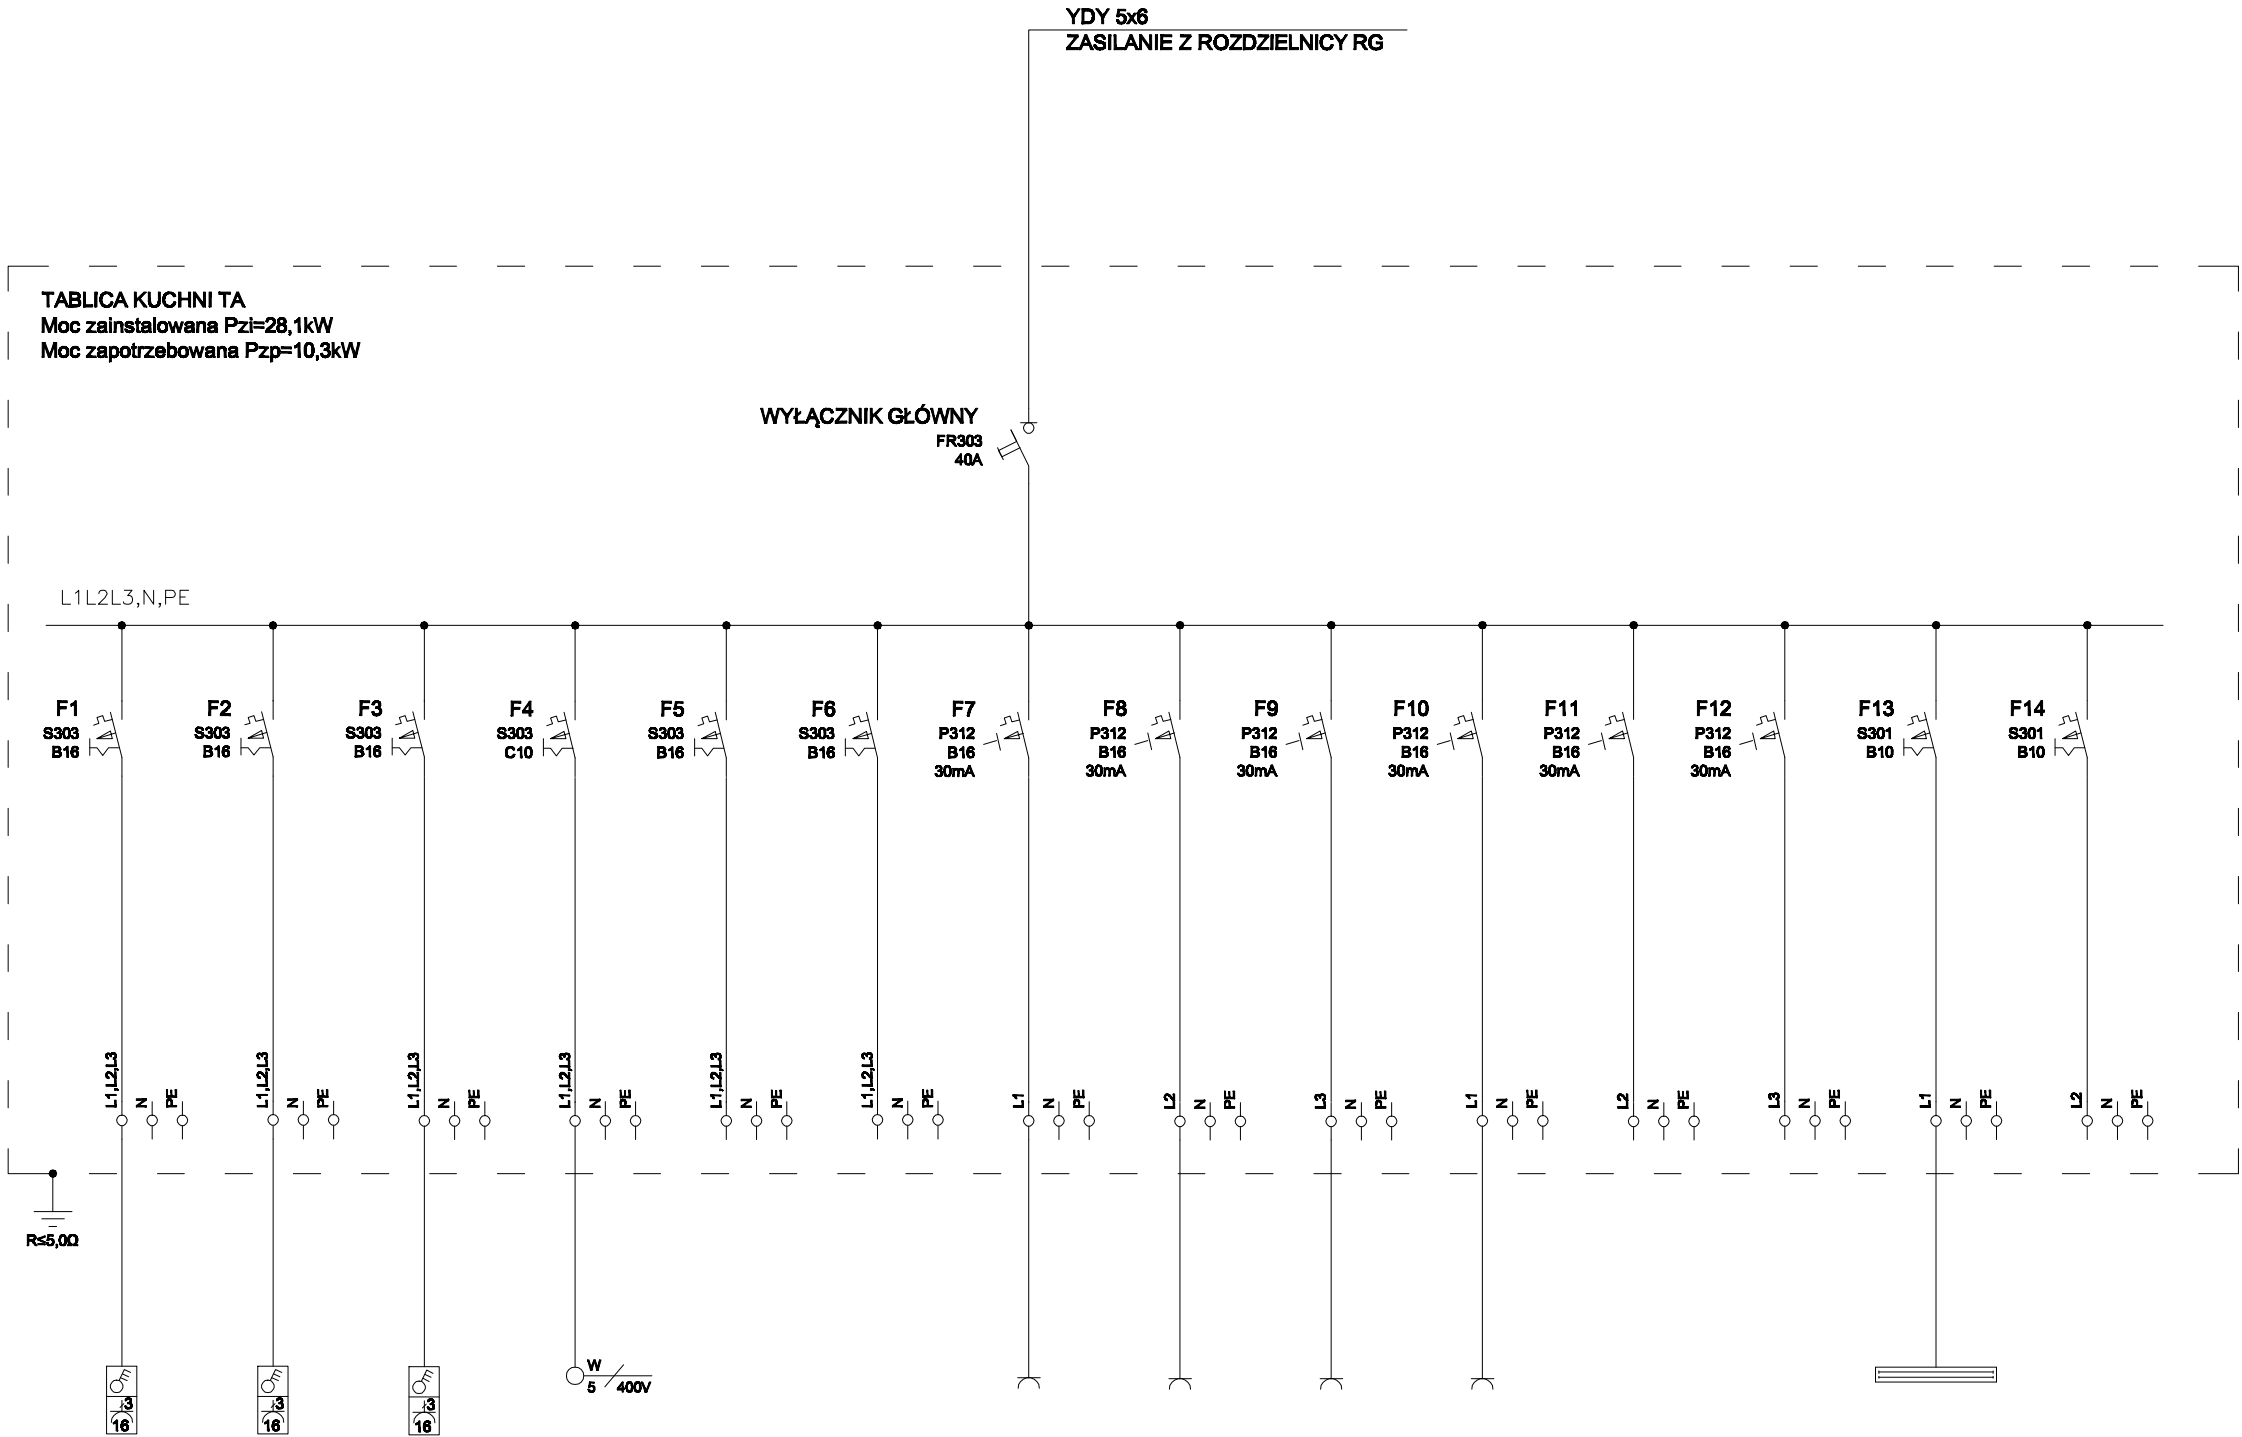

UWAGA:
POZOSTAWIĆ MINIMUM 20% REZERWY MONTAŻOWEJ

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

UWAGI:
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA
WANIEŃ I BRODZIKÓW ZGODNIE
Z PN - HD 60364 - 7 - 701

Obwód nr 1	Obwód nr 2	Obwód nr 3	Obwód nr 4	Obwód nr 5	Obwód nr 6	Obwód nr 7	Obwód nr 8	Obwód nr 9	Obwód nr 10	Obwód nr 11	Obwód nr 12	Obwód nr 13	Obwód nr 14
Zmywarka	Kuchnia elektryczna	Kuchnia elektryczna	Wentylacja	Rezerwa	Rezerwa	Gniazda 1xL+N+PE	Gniazda 1xL+N+PE	Gniazda 1xL+N+PE	Gniazda 1xL+N+PE	Rezerwa	Rezerwa	Oświetlenie	Rezerwa
YDY 5x4 7,0kW	YDY 5x4 7,0kW	YDY 5x4 7,0kW	YDY 5x2,5 1,0kW			YDYp 3x2,5 1,0kW	YDYp 3x2,5 2,0kW	YDYp 3x2,5 2,0kW	YDYp 3x2,5 1,2kW			YDYp 3x1,5 0,9kW	

PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ MAGAJ ARCHITEKT
63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA UL. PRĄDZYŃSKIEGO 33
e-mail: magaj.m@poczta.fm tel. 0-61 285 31 43, 504 136 443

prawa
autorskie
jednostka
projektowa

PROJEKT TECHNICZNY
REMONTU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ

temat

Gowarzawo, gmina Kleszczawo
działka ozn. nr ewid: 70/3

adres
budowy

Gmina Kleszczawo
63-005 Kleszczawo Wilkp ul. Poznańska 4

inwestor

TABLICA KUCHNI TA
- SCHEMAT IDEOWY

stadium
P.T.

mgr inż. Michał Szafranski
WK P/0187/POOE/11

projektant: